

dne **9. 4. 2026** od **8:00** do **12:00** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Skršín (okres Most)**část obce **Dobrčice**

č. p. 1, 3, 5, 6, 8-14, 16-21, 23, 24, 26-31, 33-40

č. ev. 3, 4

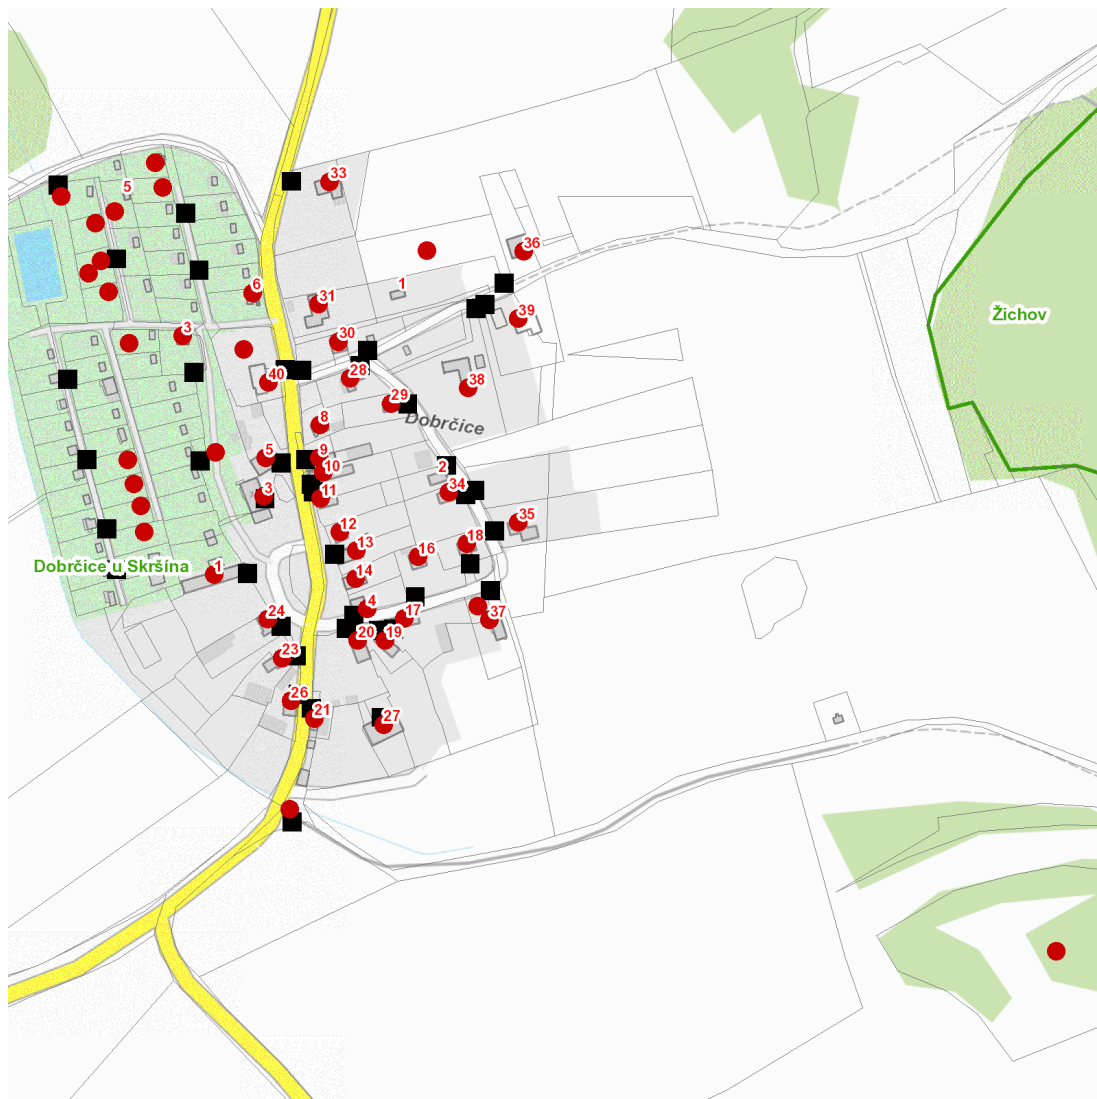
kat. území **Dobrčice u Skršína** (kód **748684**): **parcelní č.** 14/6, 16/1, 35/4, 39/1, 58, 59, 65, 71, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 153/6, 260/23, 260/26, 278/5, 278/9, 565/03

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).

dne 9. 4. 2026 od 8:00 do 12:00 hodin**Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit****VYSVĚTLIVKY**

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: c35a35a (Obec Skršíň)